



Pianta Piano Terra - Livello Tubazioni VMC

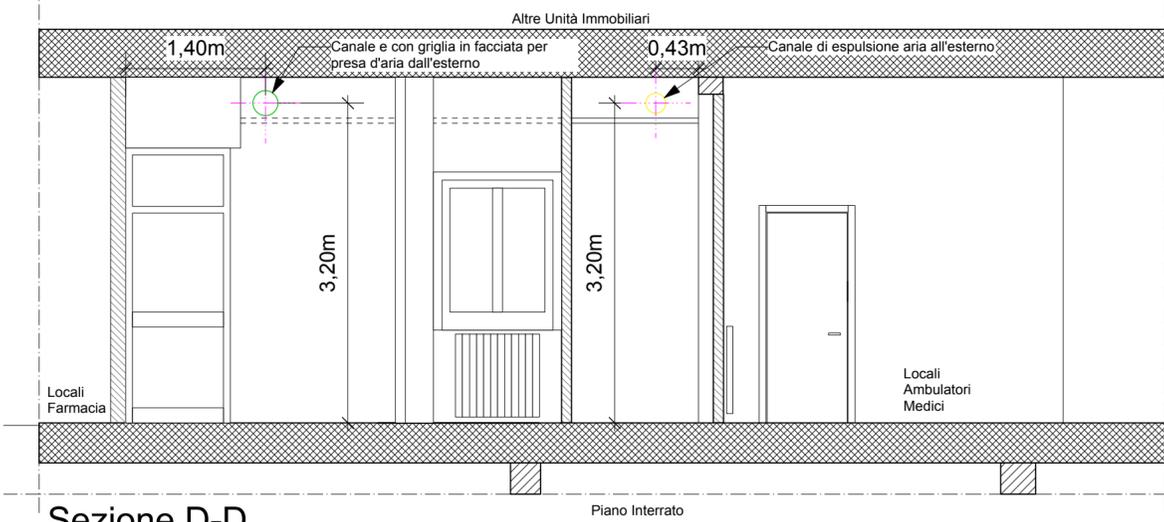

Sezione D-D


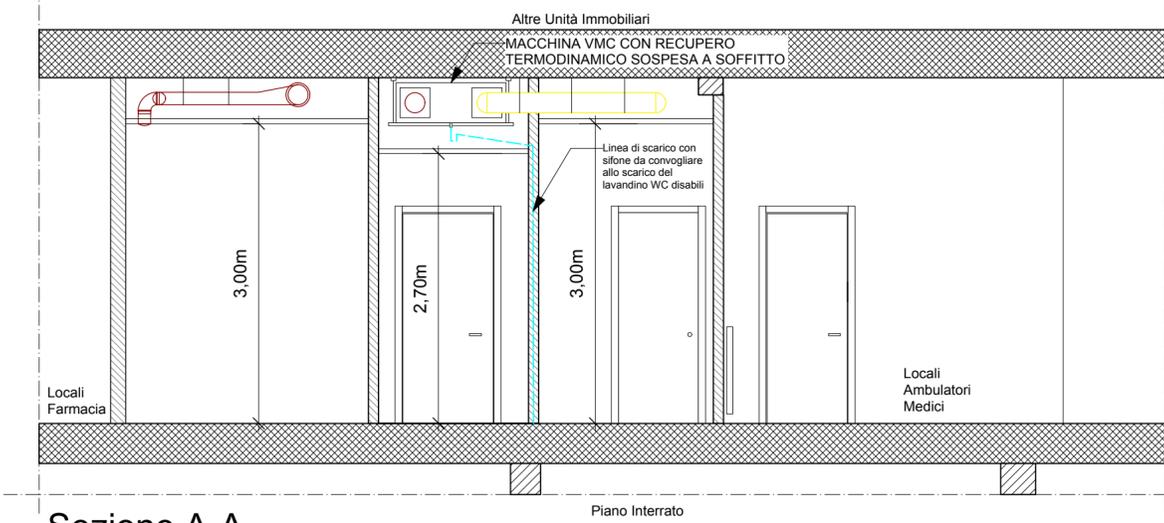



Sezione A-A



Prospetto Est - scala 1:100

LEGENDA

- ▭ LINEA ASPIRAZIONE ARIA DALL'ESTERNO
- ▭ LINEA IMMISSIONE ARIA ALL'INTERNO
- ▭ LINEA ASPIRAZIONE ARIA DALL'INTERNO
- ▭ LINEA ESPULSIONE ARIA ALL'ESTERNO
- SCARICO CONDENZA FLESSIBILE DN 20mm
-  KIT FUNZIONE FREDDO RTH 300
-  VMC CON RECUPERO TERMODINAMICO TIPO MYDATEC RT H SMART 300
- **air+** Sensore AIR plus - Temperatura/Umidità e CC
- **ST** Smart-Touch - Pannello di Controllo
- ~ TUBAZIONE FLESSIBILE ISOLATO TIPO ETAL DI ECOCLIMA o similare
-  Valvola di immissione regolabile in lamiera zincata verniciata RAL 9010
-  Valvola di estrazione regolabile in lamiera zincata verniciata RAL 9010



A.S.S.S.V.
Via G. Di Vittorio n°2
21029 - Vergiate (VA)
Responsabile Unico del
Procedimento - per A.S.S.S.V.
Dott. Giancarlo Zanetta



FRANCODEDIONIGI
ARCHITETTI
Via Martini di Bellio, 45
21057 Olgiate Olona (va)
tel. 0331.026300
cel. 334.9514952
studio@dedionigi.eu

DOTT. ARCH. FRANCO DE DIONIGI
n° 1944 - Ordine Architetti di Varese
C.F. DDNFNC71S20B300V
P.I. 02718560127

oggetto:
Progetto Definitivo Esecutivo - Progetto di Ristrutturazione in Manutenzione Straordinaria di un locale a piano terra da adibire a nuovo Centro Prelievi

elaborato:
Impianto di Ventilazione Meccanica Controllata attivo con recupero termodinamico.

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| data: | scala: | tavola: |
| GENNAIO 2020 | 1:50 - 1:100 | TAV.DE07 |